Kanton Graubünden

Gemeinde Safiental

Erneuerung Güterwegnetz Zalön
5. Vorlage

Abschnitt Höfli, 3. Etappe

Bauprojekt 2021

MASSNAHMENPLAN 1:1'000

Enzler Bauleitungen AG
Alexanderstrasse 16 CH - 7000 Chur
Tel.: 081 250 35 35 E-Mail: enzler.ag@bluewin.ch

IND.	DATUM	PROJ.	GEZ.
	02. Oktober 2020	jb	enz
		GEPR.	FORMAT
		jb	30 / 147
		PLAN NR.	IND.
		81105 - 81	

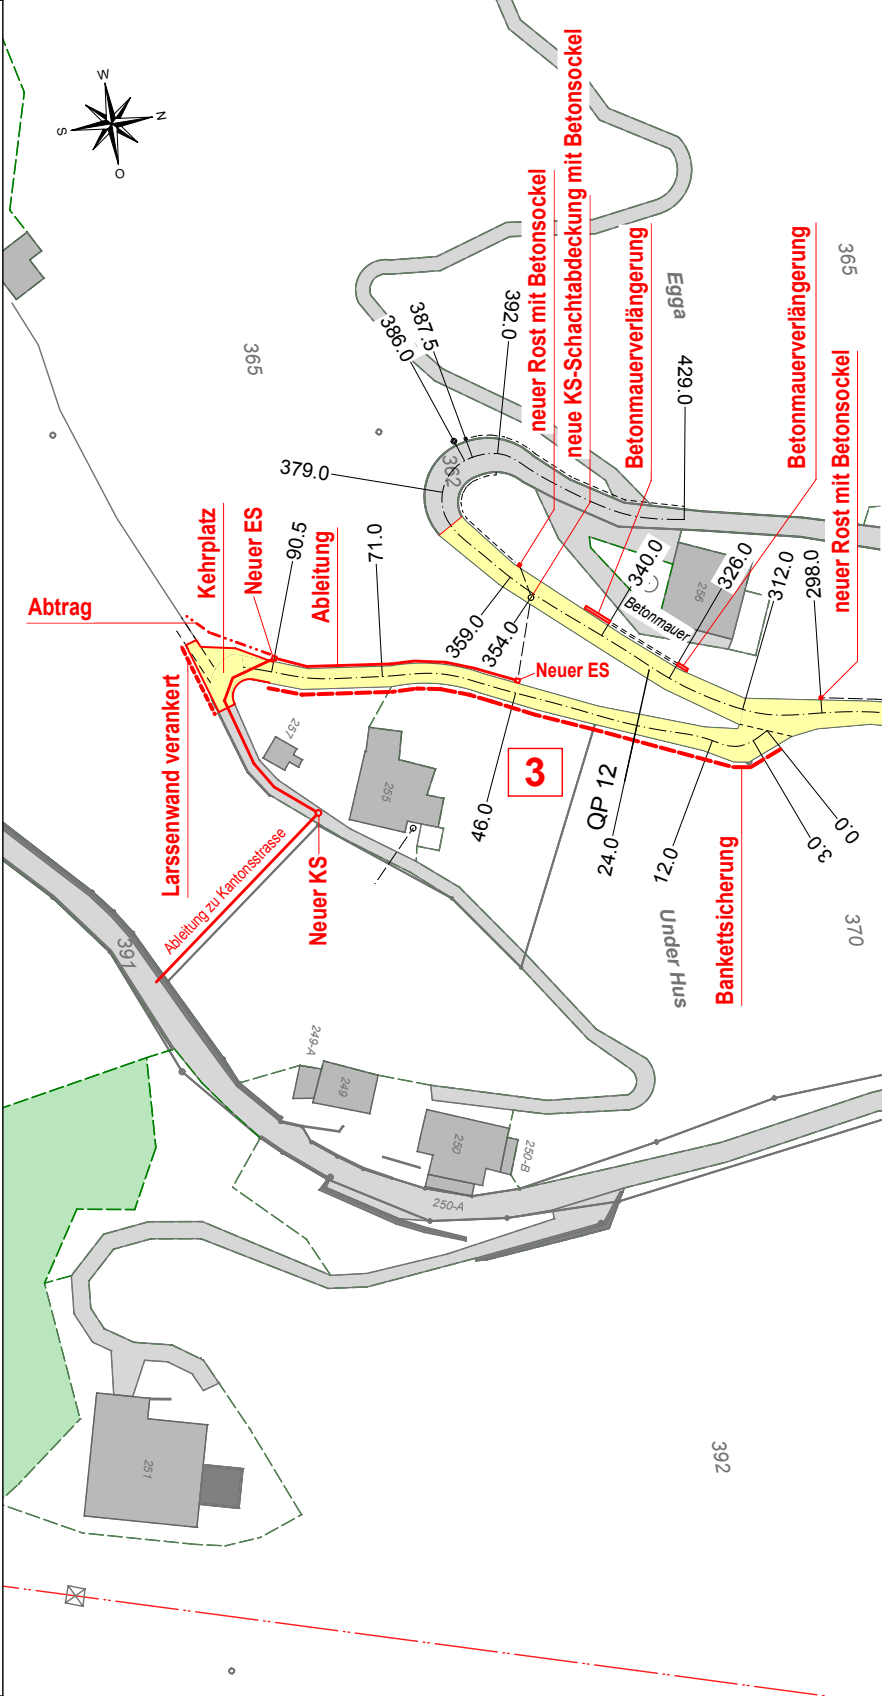
W
N
S
O
Abtrag
Kehrplatz
Neuer ES
90.5
Ableitung
71.0
379.0
386.0
387.5
392.0
362
neuer Rost mit Betonsockel
neue KS-Schachtabdeckung mit Betonsockel
Betonmauerverlängerung
Egga
429.0
Betonmauerverlängerung
365
neuer Rost mit Betonsockel
365
359.0
354.0
340.0
326.0
312.0
298.0
256
Betonmauer
Neuer ES
Larssenwand verankert
257
255
3
46.0
QP 12
24.0
12.0
3.0
0.0
Bankettsicherung
Under Hus
370
Ableitung zu Kantonsstrasse
Neuer KS
391
249-A
249
250
250-B
250-A
251
392

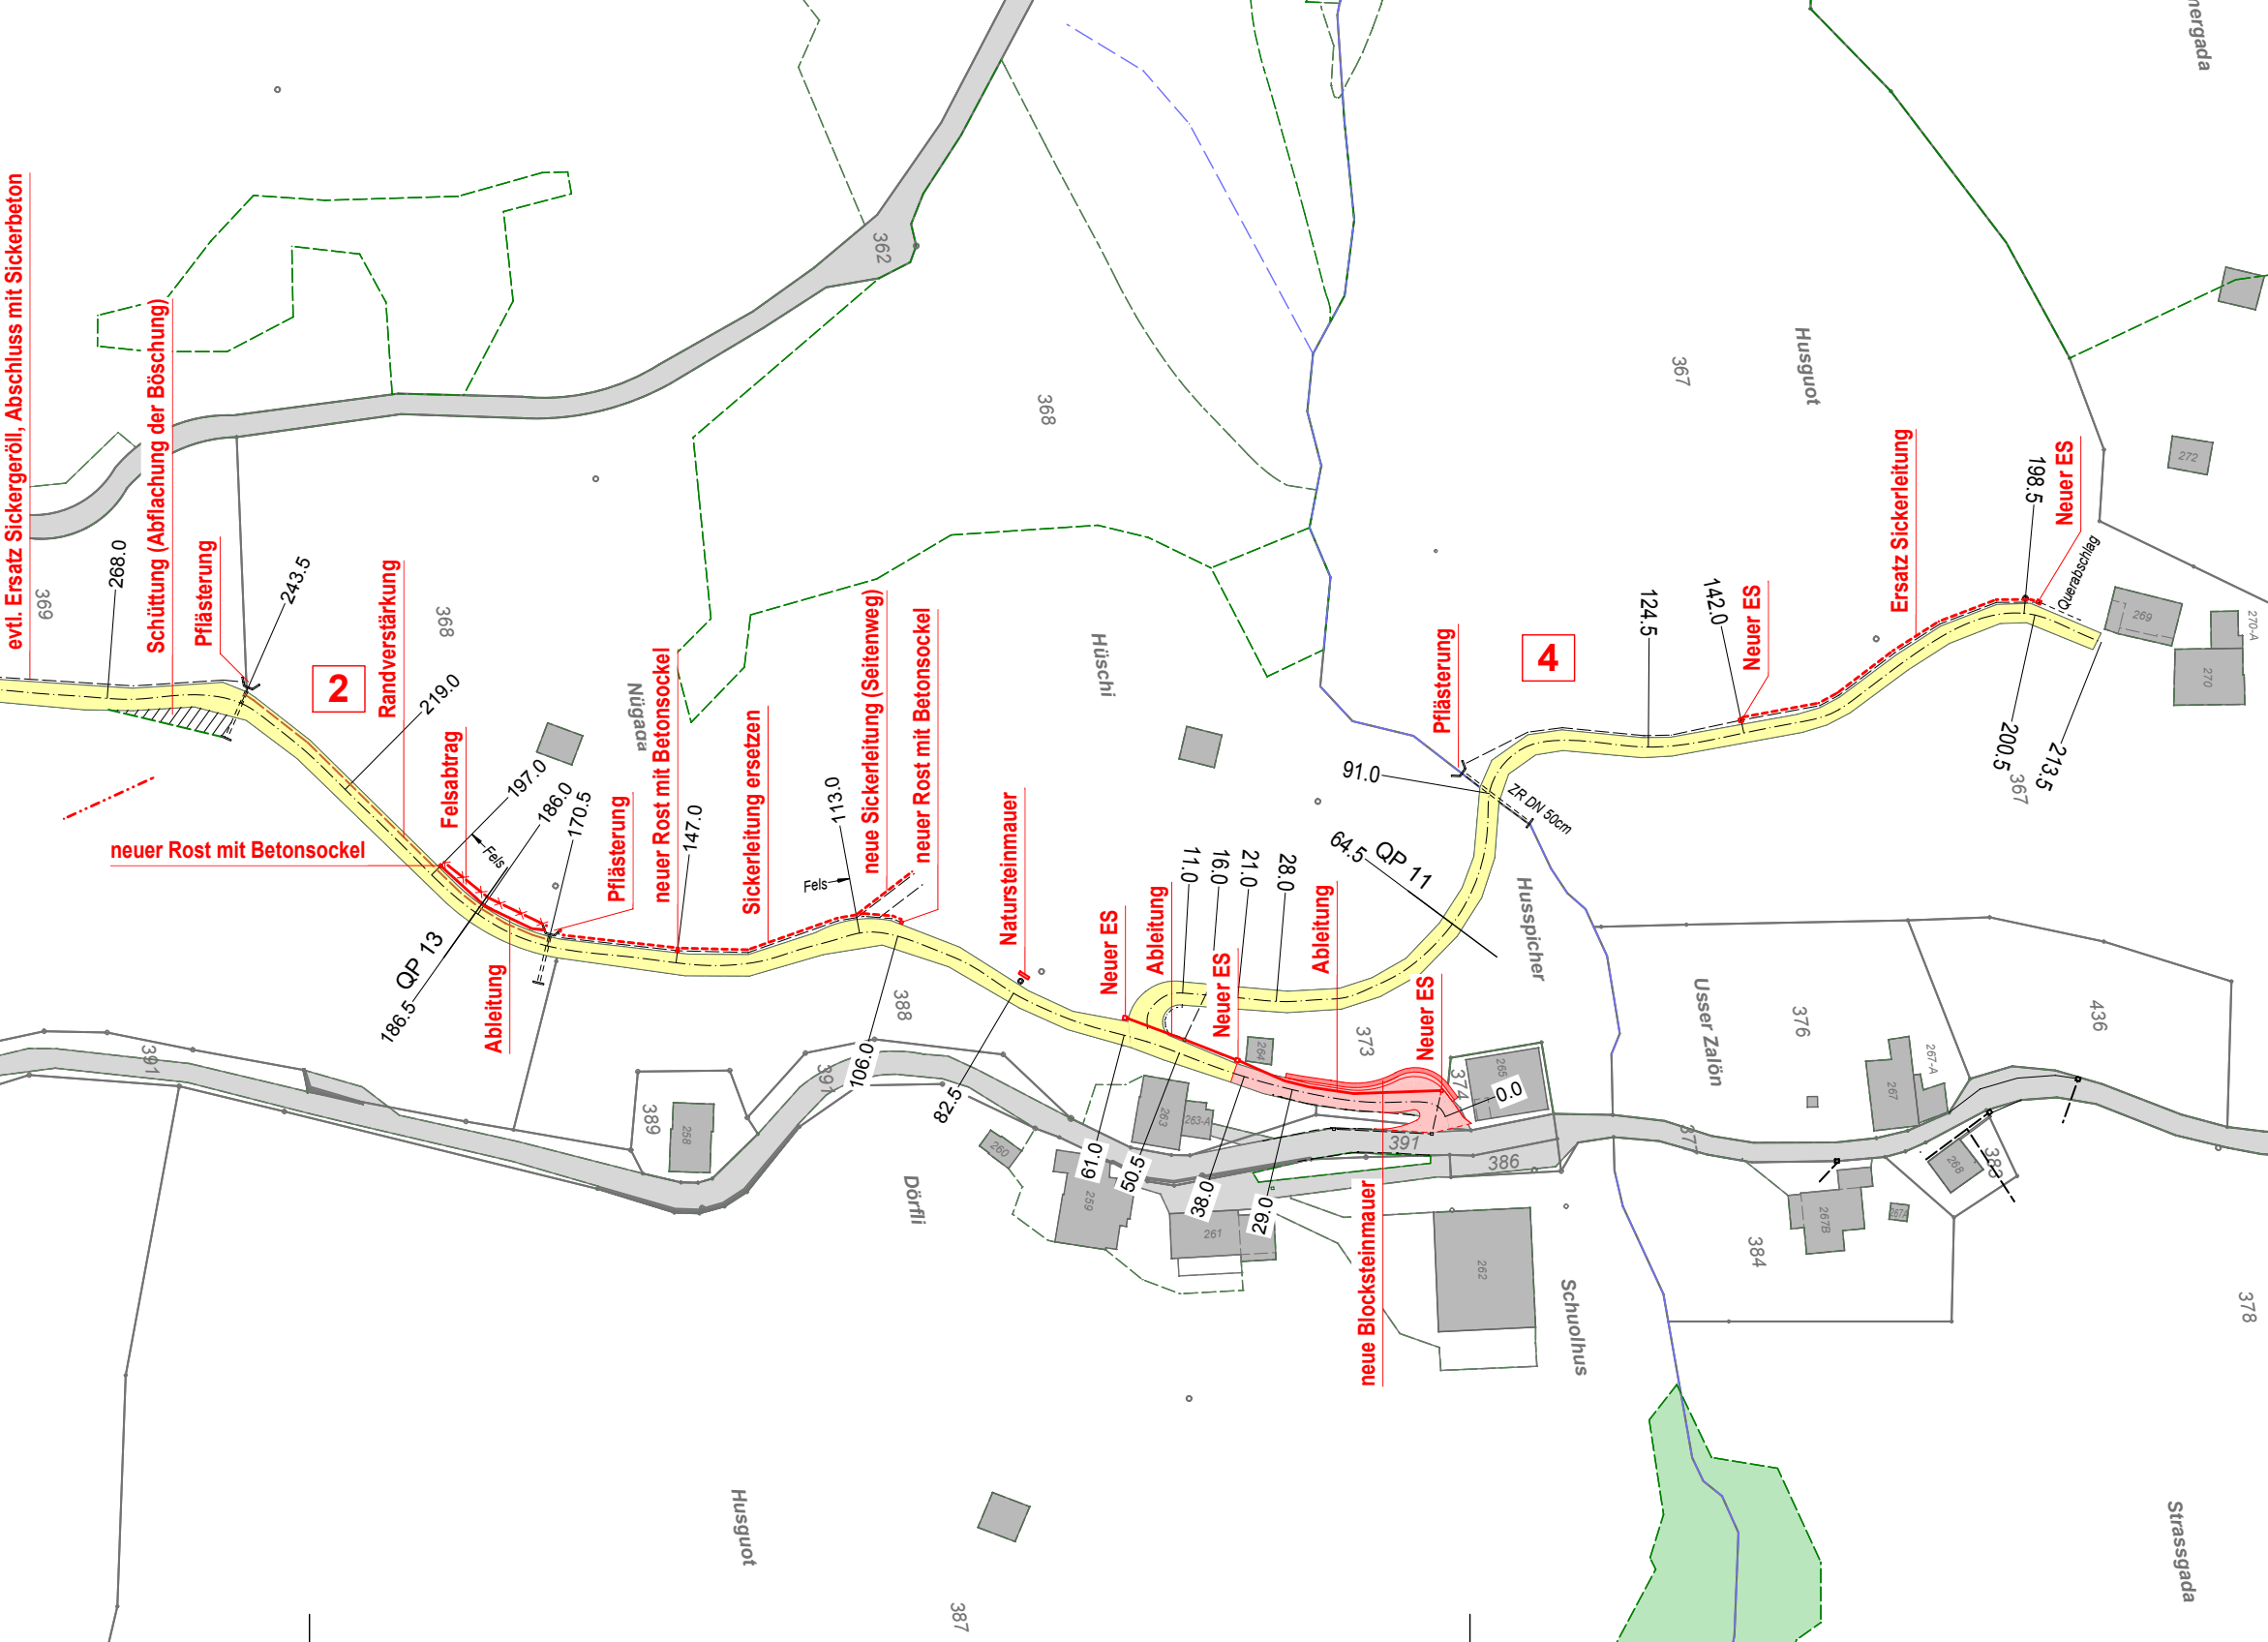
evtl. Ersatz Sickergeröll, Abschluss mit Sickerbeton
Schüttung (Abflachung der Böschung)
Pflästerung
268.0
243.5
369
368
2
Randverstärkung
219.0
neuer Rost mit Betonsockel
Felsabtrag
Fels
197.0
186.0
170.5
QP 13
186.5
Ableitung
Pflästerung
Nügada
neuer Rost mit Betonsockel
147.0
Sickerleitung ersetzen
113.0
Fels
neue Sickerleitung (Seitenweg)
neuer Rost mit Betonsockel
362
368
Hüschi
Natursteinmauer
106.0
82.5
388
391
391
389
258
Dörfli
Husgut
387
260
259
261
263
263-A
264
61.0
50.5
38.0
29.0
Neuer ES
Ableitung
11.0
16.0
21.0
28.0
Neuer ES
Ableitung
64.5 QP 11
373
Neuer ES
374
265
0.0
391
386
neue Blocksteinmauer
262
Schuolhus
Husspicher
91.0
ZR DN 50cm
Pflästerung
4
124.5
142.0
Neuer ES
367
Husguot
Ersatz Sickerleitung
198.5
Neuer ES
Querabschlag
200.5
213.5
367
269
270
270-A
272
Usser Zalön
376
436
267
267-A
37
268
267A
267B
383
384
378
Strassgada
nergada

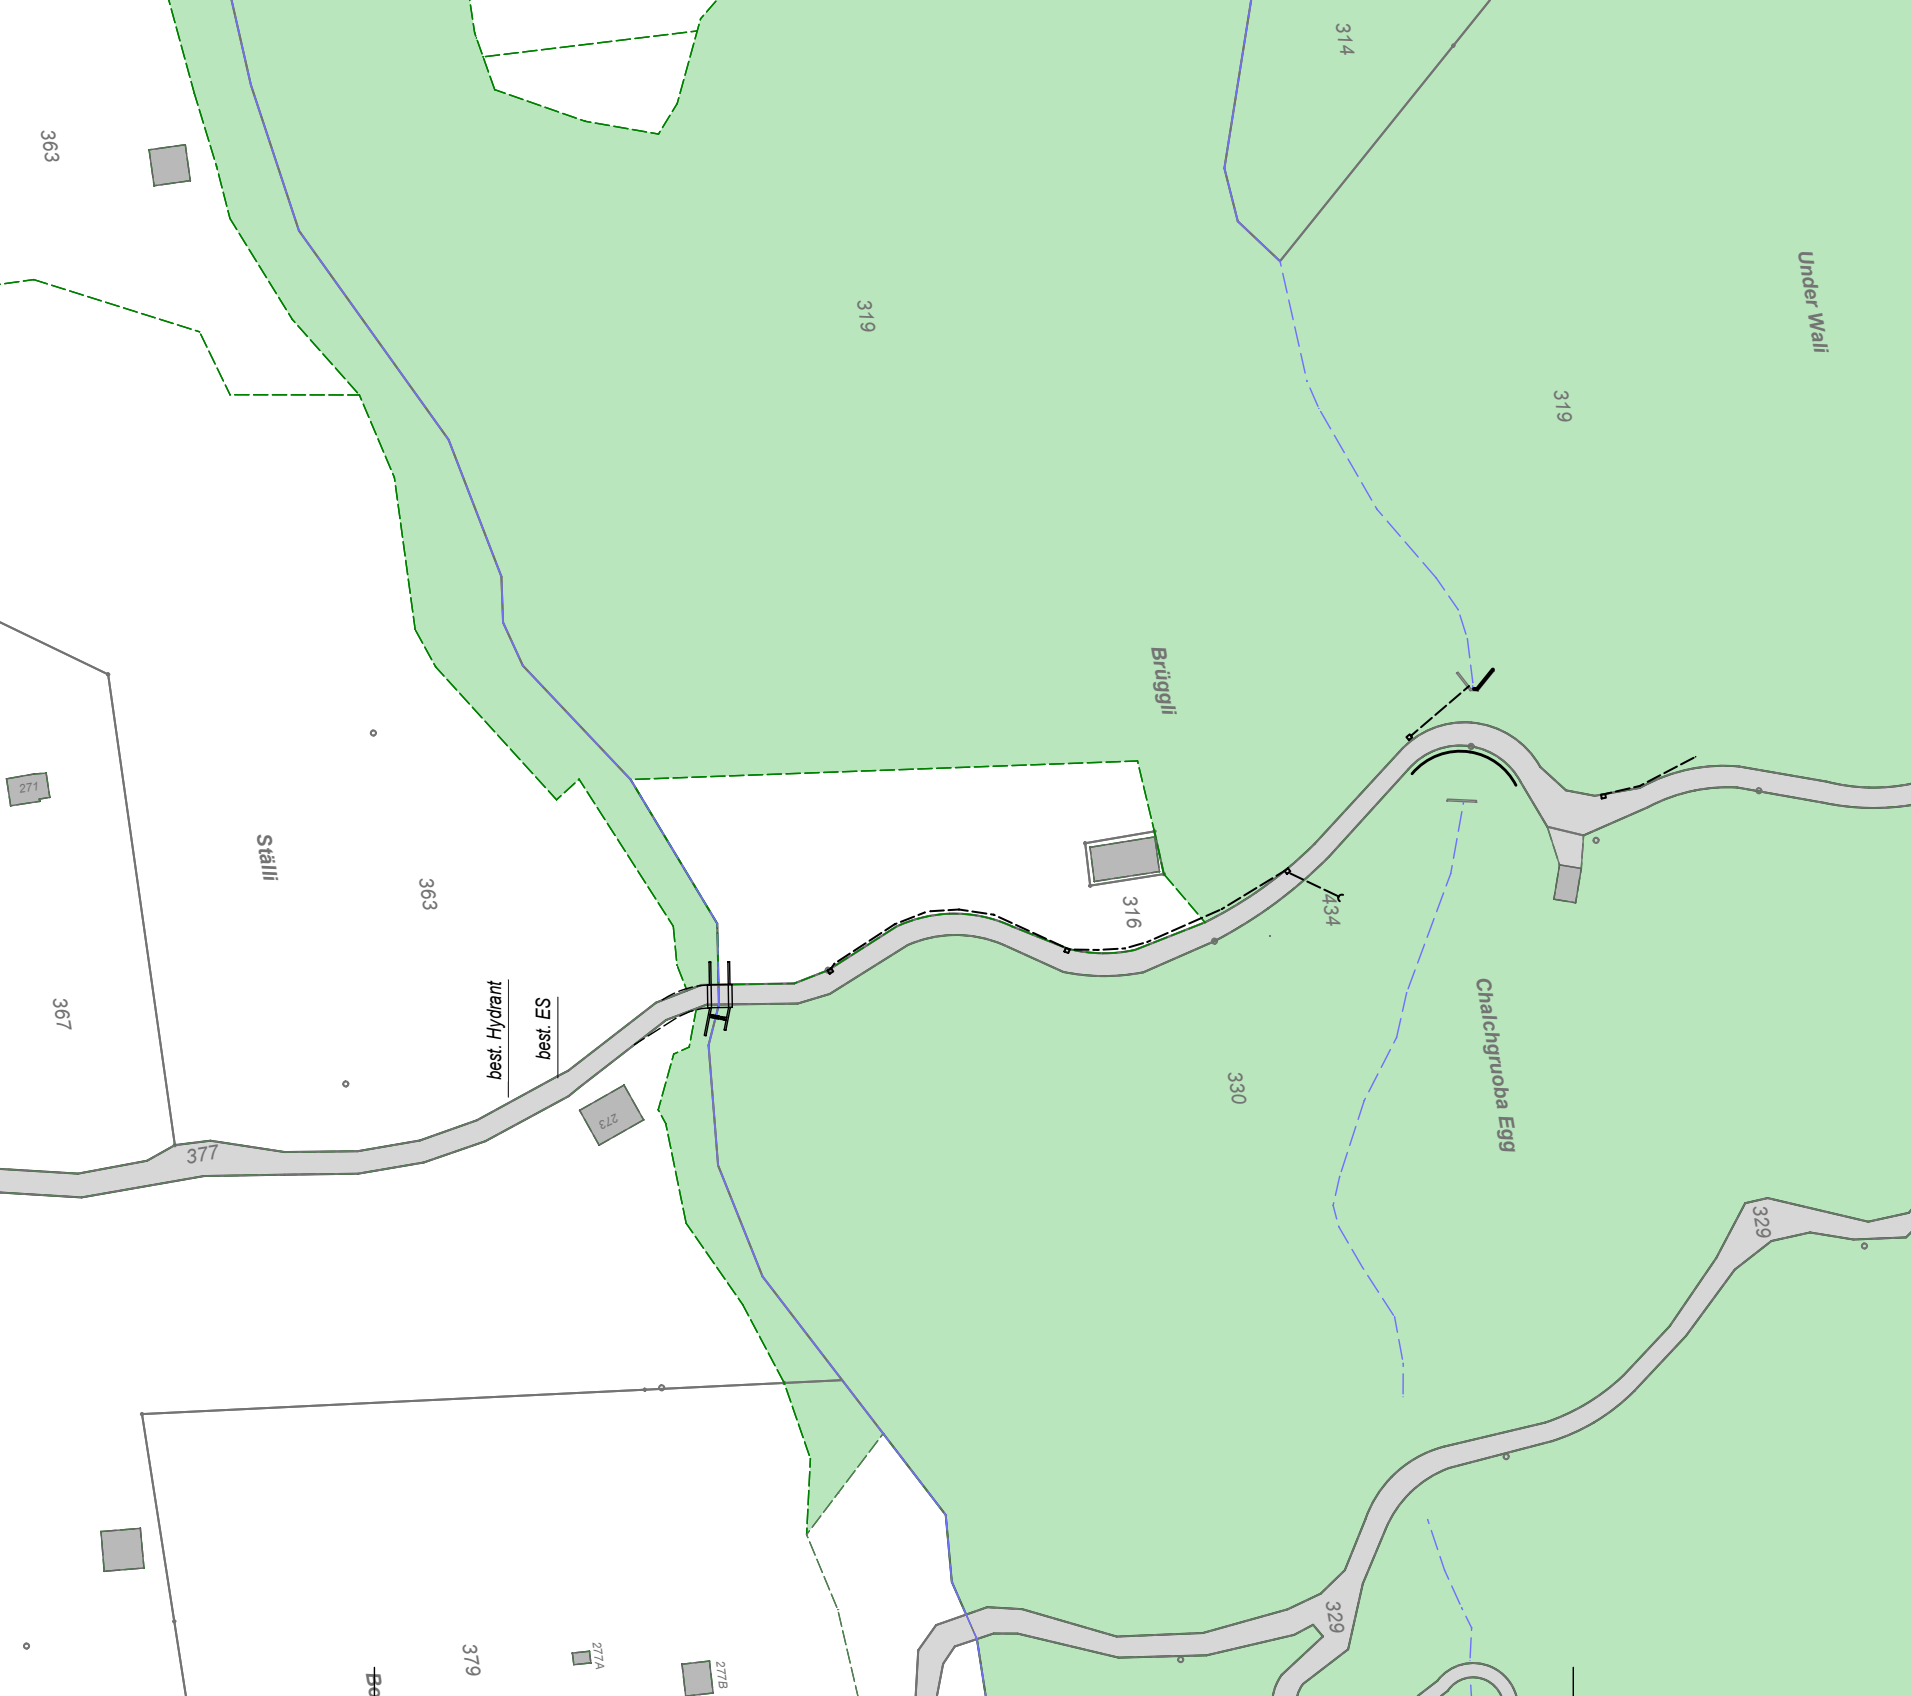
363
314
319
Under Wali
319
Brüggli
271
Ställi
363
367
best. Hydrant
best. ES
316
434
377
273
330
Chalchgruoba Egg
329
329
379
277A
277B
Be

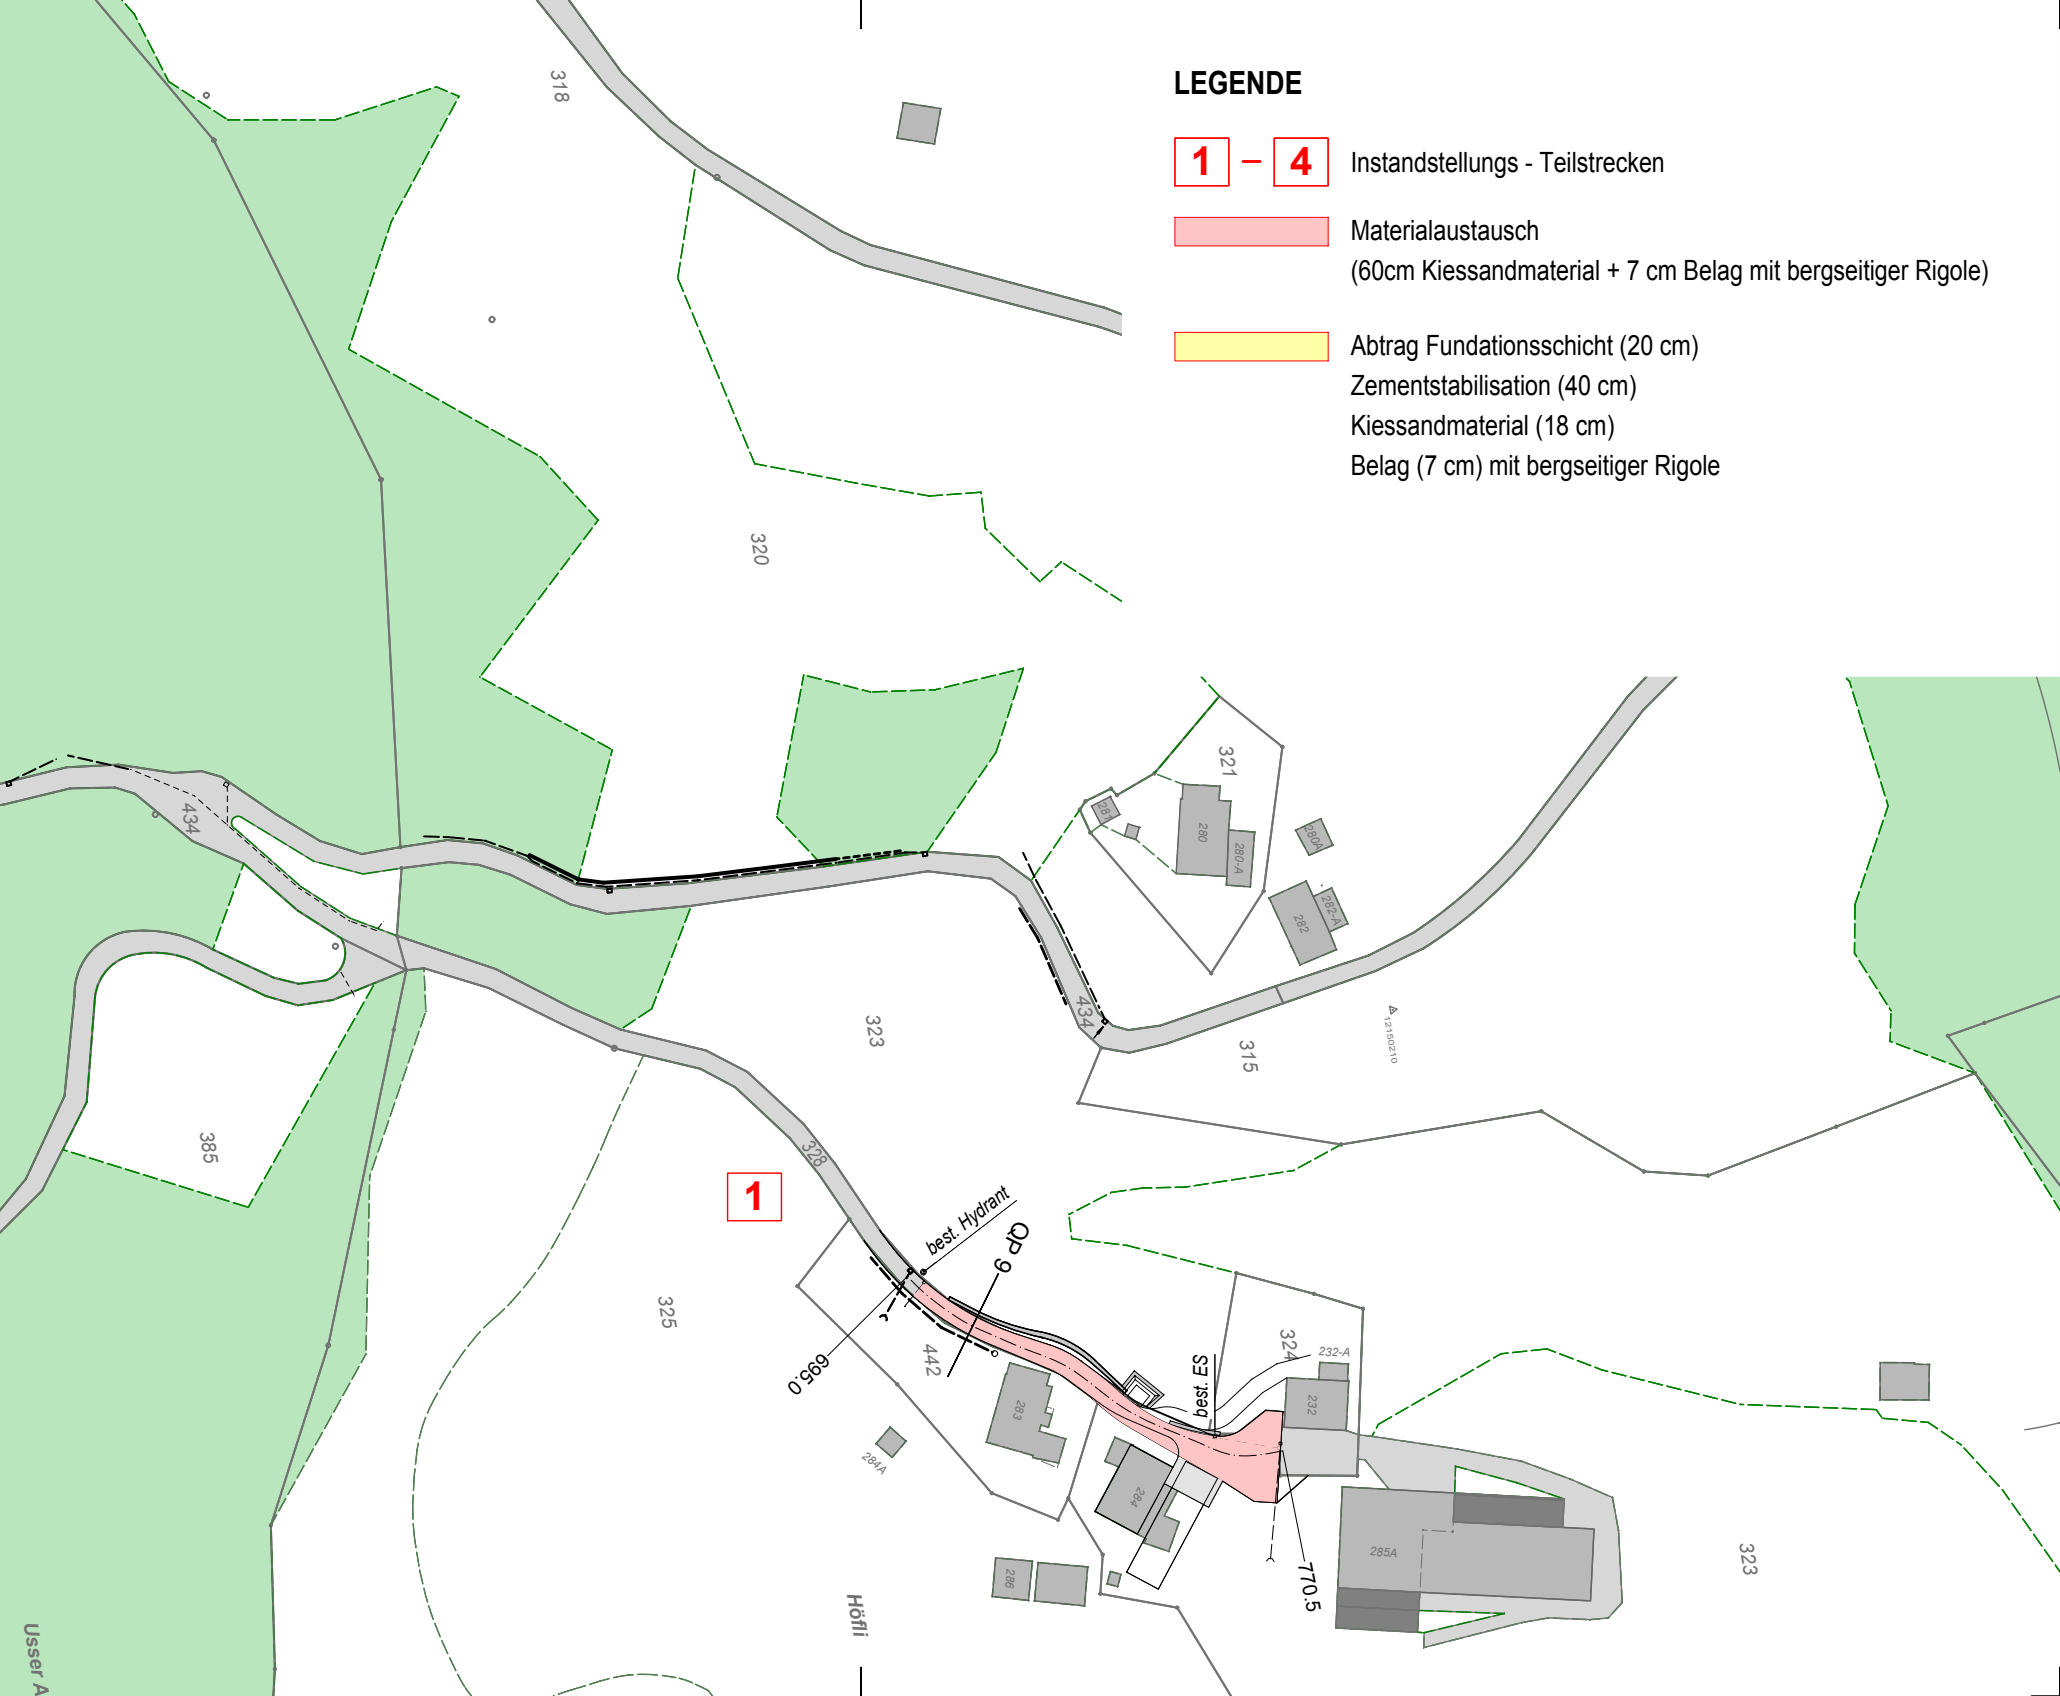
318
320
434
321
281
280
280-A
280A
282
282-A
315
12150210
323
385
328
1
best. Hydrant
QP 9
695.0
442
325
324
232-A
232
best. ES
283
284A
284
286
285A
770.5
323
Höfli
Usser A

LEGENDE

1 – **4** Instandstellungs - Teilstrecken

🟥 Materialaustausch
(60cm Kiessandmaterial + 7 cm Belag mit bergseitiger Rigole)

🟨 Abtrag Fundationsschicht (20 cm)
Zementstabilisation (40 cm)
Kiessandmaterial (18 cm)
Belag (7 cm) mit bergseitiger Rigole